


タンクノズル図

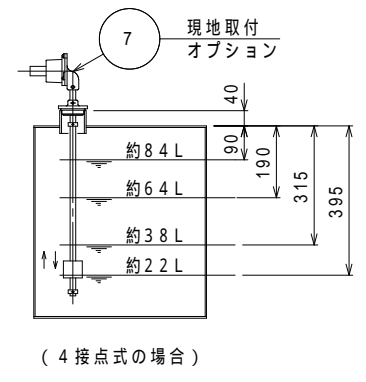

液面制御レベル図  
\*オプション

構成リスト				
番号	名称	口径	数	備考
	タンク	-	1	
	タンク脚	-	4	
	銘板	-	1	
	吊金具	-	2	
	通気口金具	3.2A	1	標準付属品
	フロート式簡易式(目安表示)液面計	5.0A	1	標準付属品
	フロートスイッチ検出部	5.0A	1	オプション
	アンカー固定穴	-	4	1.5アンカー用穴

ノズルリスト				
番号	名称	口径	数	備考
N1	油入口	2.5A	1	ソケット
N2	油払出口	2.5A	1	ソケット
N3	通気口	3.2A	1	ソケット
N4	オーバーフロー口	4.0A	1	ソケット
N5	ドレン口	2.0A	1	ソケット
N6	フロートスイッチ口	5.0A	1	ソケット
N7	液面計口	5.0A	1	ソケット
N8	予備口	2.5A	1	ソケット

容量計算	
実容量	95L
全容量	0.45 × 0.45 × 0.5 = 0.1013 m <sup>3</sup> = 101.3L
空間容量	101.3 - 95 = 6.3L (6.22%)

仕様			
規格	タンク本体 - 消防水張検査	材質	SS400
耐圧	大気圧		
塗装	タンク 外面：錆止(1回) + アイボリー(1回)		
製品重量	約55kg		
標準付属品	3.2A通気口金具 × 1ヶ(別梱包の為、現地取付下さい) 5.0Aフロート式液面計(目安表示) × 1ヶ(別梱包の為、現地取付下さい)		
オプション	液面制御用フロートスイッチ検出部(各種) ポンプ制御盤(各種)		

\*付属オプションご用命の際は、当社営業にご相談ください。  
 注記1. 付属品並びにオプションは、現地にて取付ください。また通気管等は現地にて手配してください。  
 注記2. 本タンクは鉄筋コンクリート等堅固な基礎に据付、(別売)アンカーボルトにて固定してください。  
 注記3. 本タンク及び通気金具設置位置等については、所轄消防署指導に従ってください。  
 注記4. 本タンクは鉄製であるため納入時点でタンク内に錆が発生します。タンク水張検査及び結露による発錆です。可能な限り対策を行いますのでご了承ください。

特注仕様：		納入先：	*****
		引当先：	*****
年月日 DATE： R06-04-01	縮尺 SCALE： 1/20 Non.	図名 NAME： [オイルサービスタンク・シリーズ]	
承認 APP. 検図 CHESIGN	設計 DESIGN	95Lサービスタンクセット外形図 【型式：T-100】	
製図 DRAW 秋山			
図番 DRAWING NO.： L0000U-03		 TEL: 048-738-2300	