


タンクノズル図

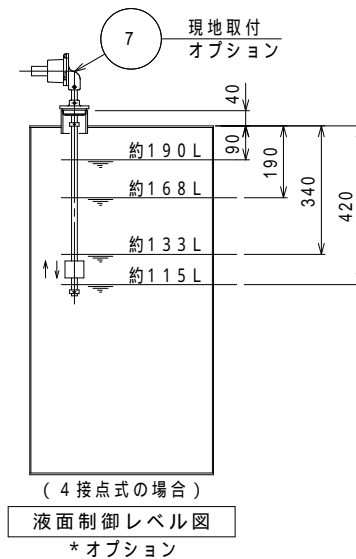

(4接点式の場合)
液面制御レベル図
*オプション

構成リスト				
番号	名称	口径	数	備考
	タンク	-	1	
	タンク脚	-	4	
	銘板	-	1	
	吊金具	-	2	
	通気口金具	32A	1	標準付属品
	フロート式簡易式(目安表示)液面計	50A	1	標準付属品
	フロートスイッチ検出部	50A	1	オプション
	アンカー固定穴	-	4	15アンカー用穴

ノズルリスト				
番号	名称	口径	数	備考
N1	油入口	25A	1	ソケット
N2	油払出口	25A	1	ソケット
N3	通気口	32A	1	ソケット
N4	オーバーフロー口	40A	1	ソケット
N5	ドレン口	20A	1	ソケット
N6	フロートスイッチ口	50A	1	ソケット
N7	液面計口	50A	1	ソケット
N8	予備口	25A	1	ソケット

容量計算	
実容量	195 L
全容量	$0.48 \times 0.48 \times 0.914 \times 0.2106 \text{ m}^3 = 210.6 \text{ L}$
空間容量	$210.6 - 195 = 15.6 \text{ L} (7.41\%)$

仕様			
規格	タンク本体 - 消防水張検査	材質	SS400
耐圧	大気圧		
塗装	タンク 外面：錆止(1回) + アイポリー(1回)		
製品重量	約 80 kg		
標準付属品	32A通気口金具 × 1ヶ (別梱包の為、現地取付下さい) 50Aフロート式液面計(目安表示) × 1ヶ (別梱包の為、現地取付下さい)		
オプション	液面制御用フロートスイッチ検出部(各種) ポンプ制御盤(各種)		

*付属オプションご用命の際は、当社営業にご相談ください。
 注記1. 付属品並びにオプションは、現地にて取付ください。また通気管等は現地にて手配してください。
 注記2. 本タンクは鉄筋コンクリート等堅固な基礎に据付、(別売)アンカーボルトにて固定してください。
 注記3. 本タンク及び通気金具設置位置等については、所轄消防署指導に従ってください。
 注記4. 本タンクは鉄製であるため納入時点でタンク内に錆が発生します。タンク水張検査及び結露による発錆です。可能な限り対策を行いますがご了承ください。

特注仕様：		納入先：	*****
		引当先：	*****
年月日 DATE：	縮尺 SCALE：	図名 NAME：	
R06-04-01	1/20 Non.	[オイルサービスタンク・シリーズ]	
承認 APP.	検図 CHESIGN	設計 DESIGN	製図 DRAW
			秋山
図番 DRAWING NO：		195Lサービスタンクセット外形図	
L0000S-03		【型式：T-200】	
		キイラギ	
		TEL: 048-738-2300	