



組立(平面)図

タンク 平面図

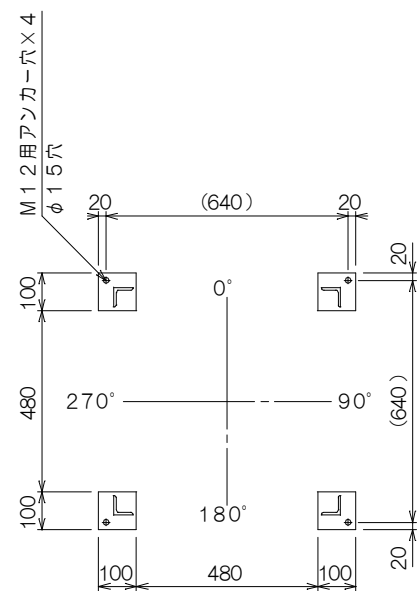

架台ベース図

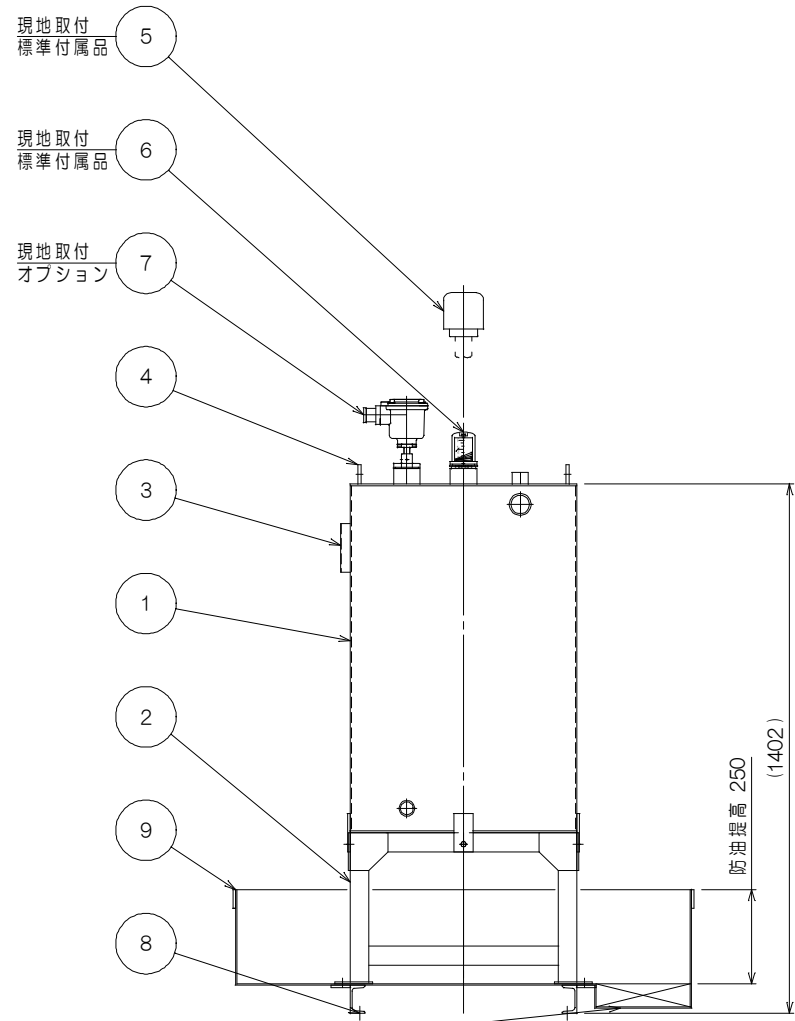

組立(立面)図

タンク・架台 立面図

(オプション) 制御レベル

防油堤部分は断面図にて表示しています

| 構成リスト | | | | |
|-------|-------------------|-----|---|--------------|
| 番号 | 名称 | 口径 | 数 | 備考 |
| ① | タンク | - | 1 | |
| ② | タンク架台 | - | 1 | |
| ③ | 銘板 | - | 1 | |
| ④ | 吊金具 | - | 2 | |
| ⑤ | 通気口金具 | 32A | 1 | 標準付属品 |
| ⑥ | フロート式簡易式(目安表示)液面計 | 50A | 1 | 標準付属品 |
| ⑦ | フロートスイッチ検出部 | 50A | 1 | オプション |
| ⑧ | アンカー固定穴 | - | 4 | M12用アンカー穴 |
| ⑨ | 防油堤 | - | 1 | |
| ⑩ | タメマス | - | 1 | 250×250×深さ60 |

| ノズルリスト | | | | |
|--------|-----------|-----|---|-------------|
| 番号 | 名称 | 口径 | 数 | 備考 |
| N1 | 油入口 | 25A | 1 | 内ネジソケット・内管付 |
| N2 | 油出口 | 25A | 1 | 内ネジソケット |
| N3 | 通気口 | 32A | 1 | 内ネジソケット |
| N4 | オーバーフロー口 | 40A | 1 | 内ネジソケット |
| N5 | ドレン抜口 | 20A | 1 | 内ネジソケット |
| N6 | フロートスイッチ口 | 50A | 1 | 内ネジソケット |
| N7 | 液面計口 | 50A | 1 | 内ネジソケット |
| N8 | 予備口 | 50A | 1 | 内ネジソケット |

| 容量計算 | |
|------|---|
| 実容量 | 300L |
| 全容量 | 0.5936×0.5936×0.914=0.322m ³ =322L |
| 空間容量 | 322-300=22L (6.83%) |
| 必要容量 | 300×110%=330L |
| 全容量 | 1.20×1.20×0.25=0.360m ³ =360L・・・OK |

| 仕様 | | | |
|-------|--|-------------------------|-------|
| 規格 | タンク本体-消防水張検査 | 材質 | SS400 |
| 耐圧 | 大気圧 | | |
| 塗装 | タンク 外面: 錆止(1回)+アイボリー色(1回) | 防油堤 内・外面: 錆止(1回)+黒色(1回) | |
| 製品重量 | 約225kg | | |
| 標準付属品 | ○32A通気口金具×1ヶ(別梱包の為、現地取付下さい) ○屋内用フロート式簡易式液面計(目安表示)×1ヶ(別梱包の為、現地取付下さい) | | |
| オプション | ●液面制御用フロートスイッチ検出部(各種) ●ポンプ制御盤(各種) | | |

* 付属オプションご用意の際は、当社営業にご相談ください。
 注記1. 付属品並びにオプションは、現地にて取付ください。また通気管等は現地にて手配してください。
 注記2. 本タンクは鉄筋コンクリート等堅固な基礎に据付、(別売)アンカーボルトにて固定してください。
 注記3. 本タンク及び通気金具設置位置等については、所轄消防署指導に従ってください。
 注記4. 本タンクは鉄製であるため納入時点でタンク内に錆が発生します。タンク水張検査及び結露による発錆です。可能な限り対策を行いますがご了承ください。
 注記5. : 本品を現地で分解据付を行う際は、分解部の塗装部が剥離する場合があります。必要に応じて、現地塗装補修を行ってください。
 注記6. タンク内部をエアフラスキング清掃後出荷致しますが、試運転前に必ずタンク内部の確認を実施してください。
 注記7. アンカーボルト間寸法は参考値となります。現地にて(別売)後打ちアンカーにより確実に固定してください。

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| 特注仕様: | 納入先: ***** | |
| | 引当先: ***** | |
| 年月日 DATE: R07-02-03 | 縮尺 SCALE: 1/20 | 図名 NAME: [防油堤付オイルサービスタンクセット] |
| 承認 APP. 松山 | 検図 CHESIGN 秋山 | 設計 DESIGN 秋山 |
| | | 製図 DRAW 秋山 |
| 図番 DRAWING NO: L000E0-06 | | 外形図 [型式: STB-300] |
| | | TEL: 048-738-2300 |